

- (E)
- (F)
- (P)
- (D)
- (S)
- (GB)
- (N)
- (NL)
- (I)



**tebis**



- (F)

Les modules d'entrées universelles permettent d'interfacer des contacts libres de potentiels avec le bus EIB / KNX. Par exemple, des boutons poussoirs, interrupteurs ou automatismes conventionnels peuvent ainsi être rendus communicants. Ces produits communiquent par radio fréquence en unidirectionnel. (Emetteur radio)

Les modules d'entrées universelles à encastre se déclinent en 2 versions :

- Modules 2 entrées universelles (réf : TR302A)
- Modules 4 entrées universelles (réf : TR304A)

#### Configuration

- TX 100 : description détaillée dans la notice livrée avec le configueur.

#### Fonctions

- 2 ou 4 voies indépendantes.
- Alimentation par pile
- Visualisation de l'émission radio par led


Les fonctions précises de ces produits dépendent de la configuration et du paramétrage.

## TR 302A:

Module 2 entrées à encastre (pile)  
Tastereingang 2 fach (Batterie)  
2 flush mounted inputs (battery)  
Inbouwmodule met 2 ingangen (batterij)  
Modulo 2 ingressi da incasso (batterie)

## TR 304A:

Module 4 entrées à encastre (pile)  
Tastereingang 4 fach (Batterie)  
4 flush mounted inputs (battery)  
Inbouwmodule met 4 ingangen (batterij)  
Modulo 4 ingressi da incasso (batterie)

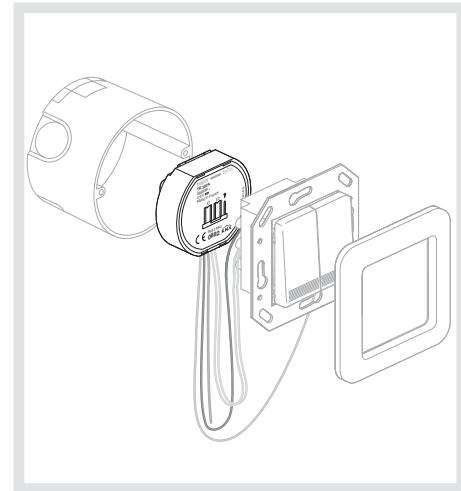

configuration du produit.

Après changement de la pile, attendre 10 secondes jusqu'à extinction de la LED ③.

Utilisable partout en Europe

Déclaration de conformité :  
Nous, Hager Electro S.A., 132 Boulevard de l'Europe  
67215 Obernai Cedex, déclarons sous notre seule  
responsabilité que les produits de la présente notice  
satisfont à toutes les exigences essentielles liées à la  
Directive R&TTE 1999/5/CE de mars 1999.  
Le responsable qualité BA Controls / 01-04

#### Attention :

- Appareil à installer uniquement par un installateur électrique.
- Respecter les règles d'installation TBTS.
- Ne pas installer ce module à l'extérieur du bâtiment.

- (D)

Die Universal-Eingangsmodul fungieren als Schnittstelle zwischen spannungsfreien Kontakten und dem EIB / KNX-Bus. Auf diese Weise können beispielsweise Taster, Schalter und herkömmliche Automationsabläufe in die Kommunikation eingebunden werden. Die Geräte kommunizieren untereinander über Funkfrequenzen (Funksender) im Simplex-Modus.

Die Universal-Eingangsmodul (Unterputzgeräte) sind in 2 Ausführungen erhältlich:

- Universal-Eingangsmodul 2 Eingänge (Art.-Nr.:TR302A)
- Universal-Eingangsmodul 4 Eingänge (Art.-Nr.:TR304A)

#### Einstellungen

- TX100: Ausführliche Beschreibung in der mit dem Konfigurationsgerät mitgelieferten Bedienungsanleitung.

#### Funktionen

- 2 oder 4 unabhängige Kanäle.
- Batteriespeisung
- Anzeige des Funksendebetriebs über LED

Die genauen Funktionen dieser Geräte hängen von der jeweiligen Konfiguration und den jeweiligen

Parametereinstellungen ab.

#### Anschluß, Test, Inbetriebnahme

In Verbund mit einem Taster oder einem Schalter werden die Module in eine Unterputzdose, Durchmesser 60mm eingebaut. Die Tiefe hängt von der jeweiligen eingesetzten Gerätausstattung ab.

Der Steckverbinder ⑥ beinhaltet die Funkantenne ④. Dieser Draht ist obligatorisch am Gerät zu belassen. Die Länge der Anschlußleitung darf 5 Meter nicht überschreiten. Nicht verwendete Drähte sind zu isolieren.

#### Funktionsweise der LED ③

Die LED leuchtet x Sek. lang nach Betätigung eines Tasters: OK

Die LED blinkt 2 Sek. lang nach einem Tasterdruck: Das Gerät ist nicht konfiguriert.

Die LED blinkt: Das Gerät befindet sich im Konfigurationsmodus (blinkt bei 1Hz)

Die LED leuchtet nicht: Batterie schwach.

#### Batterie wechseln

Die Batterie ② liegt unter dem Deckel ① des Batteriefachs. Der Batteriewechsel bewirkt keine Beeinträchtigung der Gerätkonfiguration.

Nach Batteriewechsel, 10 Sekunden wachten, bis zur Lösung der LED ③.

Verwendbar in ganz Europa

Konformitätserklärung :  
Die Hager- Elektro- GmbH, 132 Boulevard d'Europe  
F 67215 Obernai, erklärt hiermit in eigener Verantwortung,  
dass die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten  
Produkte allen Grundanforderungen der Bestimmung  
R&TTE 1999/5/EU von März 1999 entsprechen.  
Qualitätssicherung BA Controls / 01-04

#### Achtung:

- Einbau und Montage dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
- Installationsvorschriften zur Schutzmaßnahme SELV beachten.
- Gerät nicht für die Verwendung im Freien umbauen.

- (GB)

Universal input modules are used to interface contacts free of potential with EIB / KNX bus, such as pushbuttons, switches or conventional automatisms to make them communicating devices.

These products can communicate by one-way radio frequency. (Radio transmitter)

There are two versions of these flush-mounting universal input modules:

- 2-input universal modules (Ref TR302B)
- 4-input universal modules (Ref TR304B)

#### Configuration

- TX100: See description included in the note provided with the configurer.

#### Functions

- 2 or 4 independent channels
  - 230V power supply
  - LED display of radio transmission
- The particular functions of each product depend on the configuration and the set-up.

#### Wiring, test startup

The modules are installed in a 60mm dia. flush-mounting box in association with a pushbutton or a switch. Depth will depend on the type of equipment used.

Connector ⑥ includes the radio transmission antenna ④. This wire must be kept present on the product. The length of connection should not exceed 5m. Unused wires must be insulated.

#### Operation of LED ③

The LED switches on for 250ms after pressing one pushbutton once: OK

The LED flickers for 2s after pressing once: the product is not configured.

The LED flickers: the product is in configuration mode (flickering at 1Hz)

The LED remains OFF: low level of battery.

#### Change of battery

Battery ② is placed behind lid ①. The change of battery has no effect on the configuration of the product.

After replacing the battery, wait 10 seconds, until the LED ③ switches off.

Usable in all Europe


Declaration of conformity :  
We, Hager Electro S.A., 132 Boulevard de l'Europe  
67215 Obernai Cedex, hereby declare under our own  
responsibility that the products dealt with by these  
instructions satisfy all essential demands linked to the  
R&TTE 1999/5/CE Directive dated March 1999.  
The BA Controls Quality Manager/ 01-04

#### Caution:


- This device must be installed only by a qualified electrician.
- Conform to TBTS installation rules.
- Not to be installed outside.

## Spécifications techniques / Technische Daten / Technical characteristics Technische kenmerken / Caratteristiche tecniche

**TR302A**

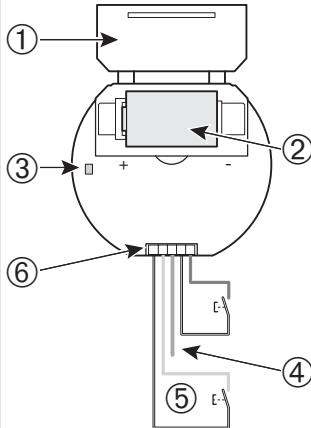

**TR304A**

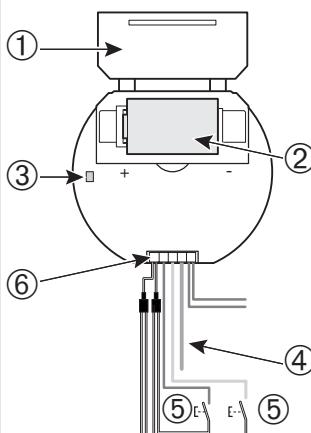

Alimentation	Versorgungs-spannung	Supply voltage	Voedingsspanning	Tensione di alimentazione	LS14250 3,6V
Durée de vie approximative de la pile	Annähernde Lebensdauer der Batterie	Battery approximate life duration	Geschätzte Levensduur van de batterij	Durata di avvicinamento a vita della batteria	5 ans/ 5 Jahre 5 Years / 5 Jaren 5 anni
Fréquence d'émission	Sendefrequenz	Transmission frequency	Zendfrequentie	Frequenza portante	868,3 MHz
Encombrement	Abmessungen	Dimensions	Afmeting	Ingombro	Ø 50 x 16 mm
Distance maximum de raccordement	Leitungslänge	Max. connection distance per input	Max. aansluitafstand per ingang	Dist. massima tra contatto e ingresso	100 m
Durée min. fermeture contact	Minimale Schliessdauer	Minimum contacts closing time	Mini. sluitingsduur van de contacten	Durata mini. di chiusura dei contatti	50 ms
Courant par entrée	Eingangsstrom	Input current	Ingangsstroom	Corrente d'ingresso	19 mA
Indice de protection	Schutzart	Degree of protection	Beschermingsgraad	Grado di protezione	IP 30
T° de fonctionnement	Betriebs-temperatur	Operating temperature	Bedrijfs-temperatuur	T° di funzionamento	0°C ... 45°C
T° de stockage	Lagertemperatur	Storage temperature	Opslag-temperatuur	T° di stoccaggio	-20°C ... +70°C
Normes	Normen	Norms	Normen	Norme	EN 300 220-3 EN 60669-2-1 ETSI 301 489-1 ETSI 301 489-3 NF EN 60669-1 NF EN 60669-2-1

**NL**

De universele ingangsmodules bieden de mogelijkheid potentiaalvrije contacten aan te sluiten aan de EIB/KNX-bus. Zo kunt u bijvoorbeeld drukknoppen, schakelaars of klassieke automatiseringstoestellen doen communiceren.

Deze producten communiceren via radiofrequentie in één enkele richting (radiozender).

De universele ingangsmodules voor inbouw zijn beschikbaar in 2 versies :

- Universele modules met 2 ingangen (ref. : TR302A)
- Universele modules met 4 ingangen (ref. : TR304A)

### Configuratie

● TX100 : de gedetailleerde beschrijving vindt u in de handleiding van de configurator.

### Functies

- 2 of 4 zelfstandige kringen
  - Voeding via batterij
  - Visuele weergave van de radio-emissie via led.
- De specifieke functies van deze producten hangen

af van de configuratie en van de parameterinstelling.

### Bedrading, test, Inwerkingstelling

De modules worden in combinatie met een drukknop of een schakelaar geïnstalleerd in een inbouwdoos met een diameter van 60 mm. De diepte hangt af van het gebruikte apparatuurtipe. De connector ⑥ bevat de radiozendantenne ④. Deze draad mag absoluut niet van het product worden verwijderd.

De aansluitlengte mag niet meer bedragen dan 5 m. De niet-gebruikte draden moeten worden geïsoleerd.

### Werkung van led ③

De led gaat branden gedurende x s na het indrukken van een drukknop : OK.

De led knippert gedurende 2 s na het indrukken : het product is niet geconfigureerd.

De led knippert : het product bevindt zich in de configuratiemodus (knippert bij 1Hz).

De led blijft gedoofd : batterij is bijna leeg.

### Vervangen van batterij

De batterij ② wordt onder klep ① geplaatst.

Het vervangen van de batterij heeft helemaal geen inv

loed op de configuratie van het product.  
Nadat de vervangen van de batterij, wacht 10 seconden. LED ③ uitgaat.

**Bruikbaar in geheel Europa** 0682

**Conformiteitsverklaring :**  
Hager Electro S.A., 132 Boulevard de l'Europe  
67215 Obernai Cedex, verklaart hiermee op eigen verantwoordelijkheid dat de producten op deze handleiding voldoen aan alle essentiële vereisten van de Richtlijn R&TTE 1999/5/CE van maart 1999.  
De kwaliteitsverantwoordelijke BA Controls/ 01-04

### Opgelet :

- Het toestel mag alleen door een elektro-installateur worden geïnstalleerd.
- De ZLVS-installatievoorschriften naleven !
- Niet geschikt voor buiteninstallatie.

**I**

I moduli d'ingresso universali consentono d'interfacciare contatti liberi da potenziale con il bus EIB / KNX. Ad esempio, si possono far comunicare tra di loro dei pulsanti, degli interruttori o degli automatismi convenzionali.

I moduli d'ingresso universali ad incastro esistono in due versioni :

- Modulo 2 ingressi universali (rif : TR302A)
- Moduli 4 ingressi universali (rif : TR304A)

### Configurazione

- TX100 : Descrizione particolareggiata nelle istruzioni fornite insieme al configuratore

### Funzioni

- 2 o 4 canali indipendenti.
- Alimentazione mediante pila
- Visualizzazione dell'emissione radio mediante led

Le precise funzioni di questo prodotto dipendono dalla configurazione e dai parametri impostati.

### Cablaggio, test, messa in funzione

Se abbinati ad un pulsante o ad un interruttore, i moduli vengono installati dentro una scatola ad incastro di 60 mm di diametro. La profondità dipende dal tipo d'apparecchiatura utilizzato.

Il connettore ⑥ integra l'antenna d'emissione radio ④. Questo filo deve imperativamente essere presente sul prodotto.

La lunghezza d'allacciamento non deve superare i 5 m. Isolare i fili inutilizzati.

### Funzionamento del led ③

Il led si accende per x s dopo aver premuto un pulsante : OK

Il led lampeggia per 2s dopo aver premuto il pulsante : il prodotto non è configurato.

Il led lampeggia : prodotto in modalità configurazione(lampeggiamento a 1Hz)

Il led non si accende : pila in esaurimento.

### Sostituzione della pila

La pila ② viene sistemata sotto lo scomparto ①. La sostituzione della pila non interferisce in nessun


modo con la configurazione del prodotto.  
Dopo la sostituzione della pilla, attenda 10 secondi, sino al estinguere il LED ③.

**Usato in Tutta Europa** 0682

**Dichiarazione di conformità :**  
Noi Hager Electro S.A., 132 Boulevard de l'Europe  
67215 Obernai Cedex, dichiariamo sotto la nostra sola responsabilità che i prodotti della presente nota informativa, soddisfano tutte le esigenze essenziali, legate alla direttiva R&TTE 1999/5/CE Marzo 1999.  
Il responsabile qualità BA CONTROLLO/ 01-04

### Attenzione :


- L'apparecchio va installato unicamente da un elettricista qualificato
- Rispettare le norme d'installazione TBTS
- Non idoneo ad installazione in esterni

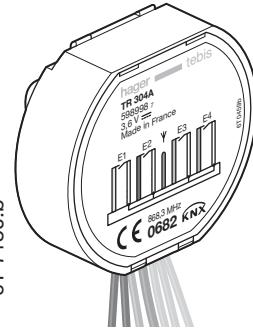

- (E)
- (F)
- (P)
- (D)
- (S)
- (GB)
- (N)
- (NL)
- (I)

## TR 302A:

Módulo 2 entradas para empotrar (pila)  
Módulo 2 entradas p/encastar (pilha)  
2 st. potentialfria ingångar för t.ex.  
infällt montage i apparatdosa (batteriet)  
Moduler med 2 innganger beregnet  
på påveggbokser (batteri)

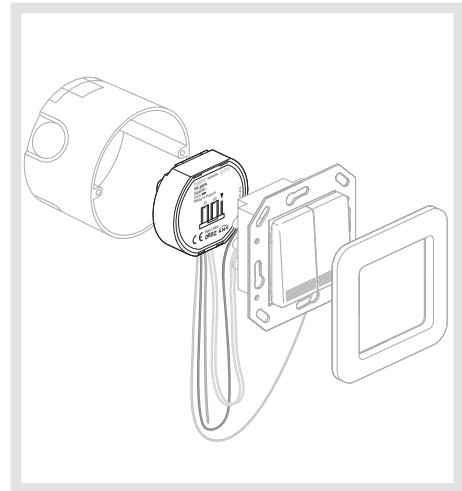

**tebis**



(E)

Los módulos de entradas universales permiten interesar contactos libres de potenciales con el bus EIB / KNX. Así pulsadores, interruptores o automatismos convencionales pueden intercomunicar.

Estos productos comunican por radiofrecuencia unidireccional (radioemisor).

Los módulos de entradas universales empotrables existen en dos versiones:

- Módulos 2 entradas universales (ref : TR302A)
- Módulos 4 entradas universales (ref : TR304A)

### Configuración

- TX100 : Descripción detallada en el Manual que acompaña el configurador.

### Funciones

- 2 o 4 vías independientes.
- Alimentación por pilas.
- Visualización de la radioemisión por LED.

Las funciones concretas de esos productos dependen de la configuración y del parametrage.

(P)

Os módulos de entradas universais permitem ligar ao bus EIB/KNX contactos livres de potencial, como por exemplo botões de pressão, interruptores ou automatismos convencionais, tornando os produtos comunicantes.

Estes produtos comunicam por rádio frequência unidirecionalmente (Emissor rádio).

Os módulos de entradas universais de encastrar dividem-se em duas versões:

- Módulos de 2 entradas universais (ref: TR302A)
- Módulos de 4 entradas universais (ref: TR304A)

### Configuração

- TX100: Descrição detalhada nas instruções de instalação do configurador.

### Funções

- 2 ou 4 canais independentes
- Alimentação por pilha
- Sinalizador de visualização da emissão rádio

As funções específicas de cada produto dependem da sua configuração e parametrização.

(S)

De universala ingångsmodulerna tjänar som gränsnitt mellan potentialfria kontakter och bussen EIB/KNX. På så sätt kan exempelvis tryckknappar, omkopplare eller vanliga automatikdon göras kommunicerande. Dessa produkter kommunickerar via enkelvägsradiofrekvens (Radiosändare).

De infällbara universala ingångsmodulerna finns i 2 versioner:

- Moduler med 2 universala ingångar (ref: TR302A)
- Moduler med 4 universala ingångar (ref: TR304A)

### Konfiguration

- TX100: En närmare beskrivning medföljer konfiguratorn.

### Funktioner

- 2 eller 4 självständiga kanaler.
- Batterimätning.
- Radiosändning visas med lysdiod.

## TR 304A:

Módulo 4 entradas para empotrar (pila)  
Módulo 4 entradas p/encastar (pilha)  
4 st. potentialfria ingångar för t.ex.  
infällt montage i apparatdosa (batteriet)  
Moduler med 4 innganger beregnet  
på påveggbokser (batteri)

Después cambio da pilha, espere 10 segundos.

Utilizable en Europa **CE** 0682

Declaración de conformidad :  
Nosotros, Hager Electro, S.A. 132 Boulevard de l' Europe 67215 Obernai Cedex, declaramos bajo nuestra única responsabilidad que los productos de la presente hoja de "instrucciones de instalación" cumplen con todas las exigencias establecidas por la Directiva R&TTE 1999/5/CE de marzo 1999.

El responsable de calidad BA Controls / 01-04

### Atención :

- Este aparato debe ser instalado obligatoriamente por un electricista cualificado.
- Respetar las reglas de instalación TBTS
- No adaptado para instalaciones exteriores.

A mudança da pilha não tem qualquer efeito sobre a configuração do produto.

Após mudança da pilha, espere 10 segundos.

Utilizável em toda a Europa **CE** 0682

Declaração de conformidade.  
A Hager Electro SA, com morada em 132 boulevard d'Europe 67215 Obernai França, declara sobre a sua inteira responsabilidade que os produtos referidos nestas instruções de montagem estão conforme às exigências da directiva R&TTE 1999/5/CE de Março de 1999.

O responsável pela qualidade. / 01-04

### Atenção:

- Aparelho a ser instalado apenas por um técnico habilitado.
- Respeitar as regras de instalação MBTS
- Não utilizar estes módulos no exterior de edifícios.

Byte av batteri har ingen inverkan på produktens konfiguration.

Efter den ersättning av batteriet, vänta 10 sekunder.

Får användas inom Europa **CE** 0682

Tillverkardeklaration:  
Vi, Hager Electro S.A., 132 Boulevard de l'Europe 67215 Obernai Cedex, intygar härmed att vi ansvarar för att produkterna som marknadsförts med dessa instruktioner tillfredsställer de krav som ställs enligt R&TTE 1999/5/EG direktiv daterat mars 1999.


Affärsområdeschef/ 01-04

### Varng:


- Apparaten får endast installeras av elmontör.
- Läktta installationsreglerna TBTS
- Ej anpassad för montering utomhus.

## Especificaciones técnicas / Especificações técnicas / Tekniska data / Tekniske data

**TR302A**

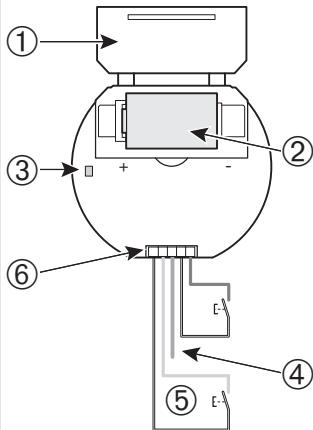

**TR304A**

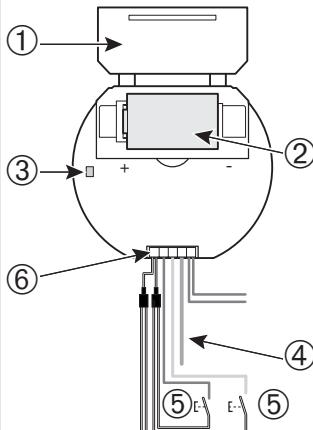

Tensión alimentación	Tensão de alimentação	Strömförsljning	Systemspenning	LS14250 3,6V
Duración aproximada de la vida de la batería	Duração aproximada de vida da bateria	Närma seg liv varaktighet om batteri	Tilnærmet livsvarighet av batteriet	5 Años/ 5 anos 5 åren / 5 År
Frecuencia	Frequência de emissão	Överförings-frekvens	Overførings-frekvens	868,3 MHz
Distancia máxima entre los contactos conectados y el módulo	Distância máxima de ligação por entrada	Max. längd på ingångskabeln	Maksimumsavstand for tilkobling	100 m
Duración mínima cierre contacto	Duração mínima de fecho dos contactos	Minsta slutningstid för kontakerna	Min. impulsvarighet	50 ms
Corriente de entrada	Corrente nos contactos fechados	Ingångsström	Inngangsstrøm	19 mA
Dimensiones	Atravancamentos	Mått	Bredde	Ø 50 x 16 mm
El grado de la protección	O grau de protecção	Kapslingsklass	Grad av beskyttelse	IP 30
T° de funcionamiento	T° de funcionamento	Driftstemperatur	I driftstemperatur	0°C ... 45°C
T° almacenamiento	Ta de armazenamento	Lagringstemperatur	Lagringstemperatur	-20°C ... +70°C
Normas	Normas	Norm	Normer	EN 300 220-3 EN 60669-2-1 ETSI 301 489-1 ETSI 301 489-3 NF EN 60669-1 NF EN 60669-2-1

(N)

Universale inngangsenheter gjør det mulig å opprette tilknytning mellom kontakter uten potensial og EIB / KNX BUS-en. Trykknapper, brytere eller konvensjonelle automatiske systemer kan på den måten kommunisere.

Disse produktene kommuniserer enveis på radiofrekvens (radiomottaker).

Universale inngangsenheter beregnet på påveggbokser finnes i 2 versjoner :

- Moduler med 2 universale innganger (ref : TR302A)
- Moduler med 4 universale innganger (ref : TR304A)

### Konfigurasjon

- TX100 : Detaljert beskrivelse i anvisningen som følger med konfigurasjonsdiagrammet.

### Funksjoner

- 2 eller 4 uavhengige kanaler.
  - Spenningsforsyning per batteri
  - Visualisering av radiofrekvenssending via LED
- Produktene nøyaktige funksjoner er avhengige

av konfigurasjon og parametrisk programmering.

### Kabling, test, igangsetting

Kombinert med en trykknapp eller en bryter, installeres disse enhetene i en påveggboks med en diameter på 60 mm. Dybden på boksen er avhengig av typen apparat som brukes.

Koplingsdelen ⑥ omfatter radiofrekvenssenderens antennen ④. Denne ledningen skal være til stede på produktet.

Koplingen skal ikke være lengre enn 5 m. Ledninger som ikke brukes skal isoleres

### Funksjon av LED ③

LED-en lyser i x s etter at det har blitt trykket på trykknappen: OK

LED-en blinker i 2 s etter at det har blitt trykket: produktet er ikke konfigurert.

LED-en blinker: produktet er i konfigurasjonsmodus (blinking ved 1Hz)

LED-en er slukket: svakt batteri.

### Skifte av batteri

Batteriet ② er plassert under dekset ①.

Skifte av batteri har ingen innflytelse på produktets konfigurasjon.

Etter skifte av batteri, vent 10 sekunder.

Användbar i all Europa 0682

Samsvarserklæring:  
Vi, Hager Electro S.A., 132 Boulevard de l'Europe  
67215 Obernai Cedex, erklærer, på eget ansvar,  
at produktene omtalt i denne bruksanvisningen  
tilfredsstiller alle viktige krav relatert til  
R&TTE 1999/5/CE Direktiv datert mars 1999.  
Kvalitetskontrollsjeft BA / 01-04

### Viktig :

- Dette apparatet skal kun installeres av godkjent elektrisk installatør.
- Overhold TBTS installasjonsregler
- Skal ikke brukes til utendørs installasjoner.